


抗原簡易キットによる検査実施フロー

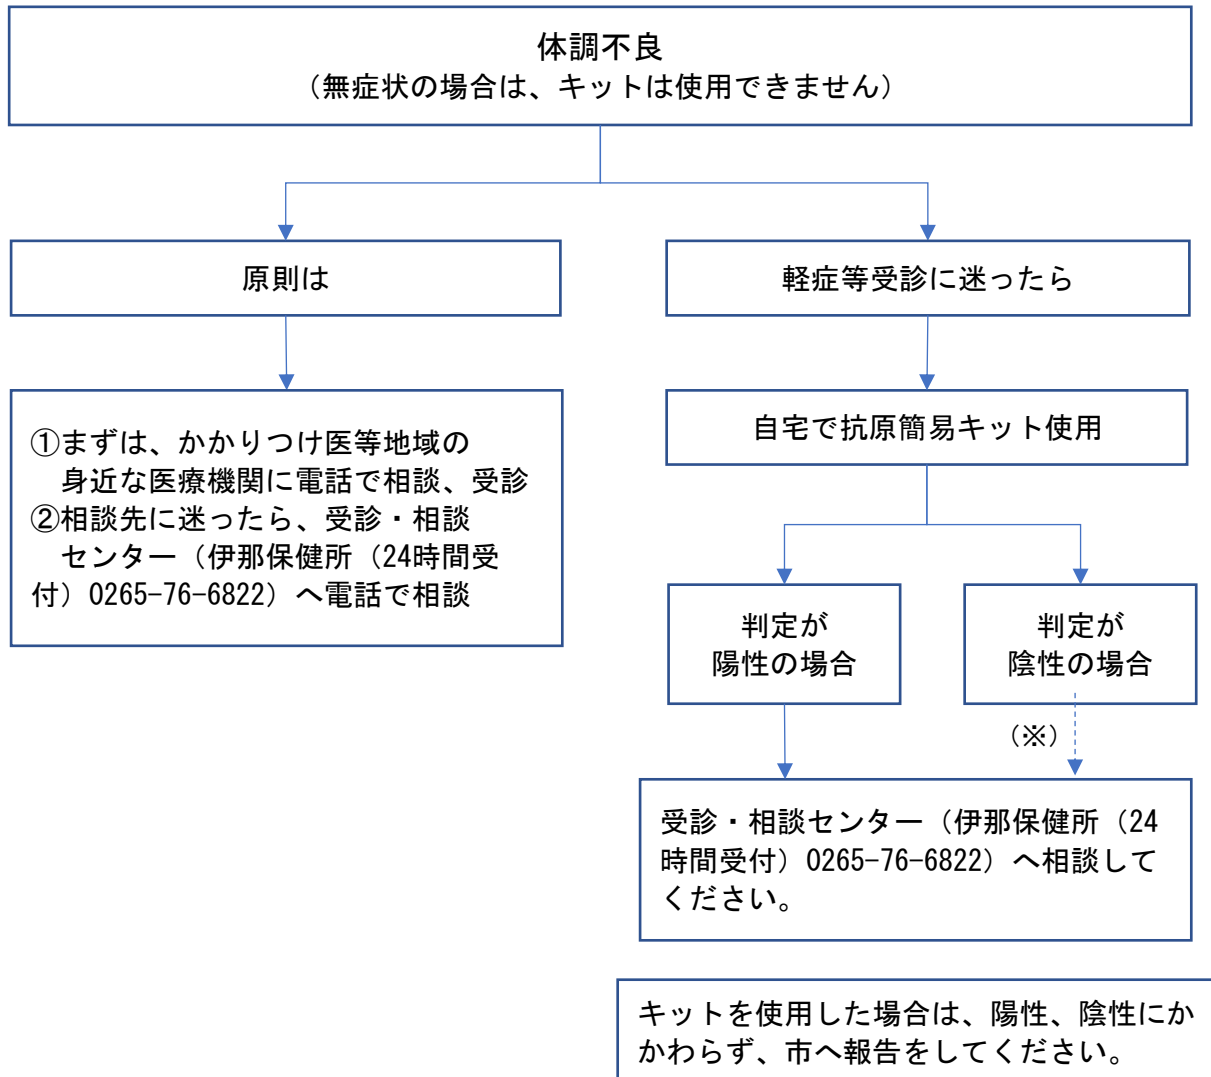

(※) 偽陰性の可能性もあることから、人との接触機会を極力少なくするなど、引き続き感染拡大防止措置を講じてください。

症状が続く場合で抗原簡易キットがもう一つあるときは、翌日に再度検査手順を確認して検査を実施してください。